


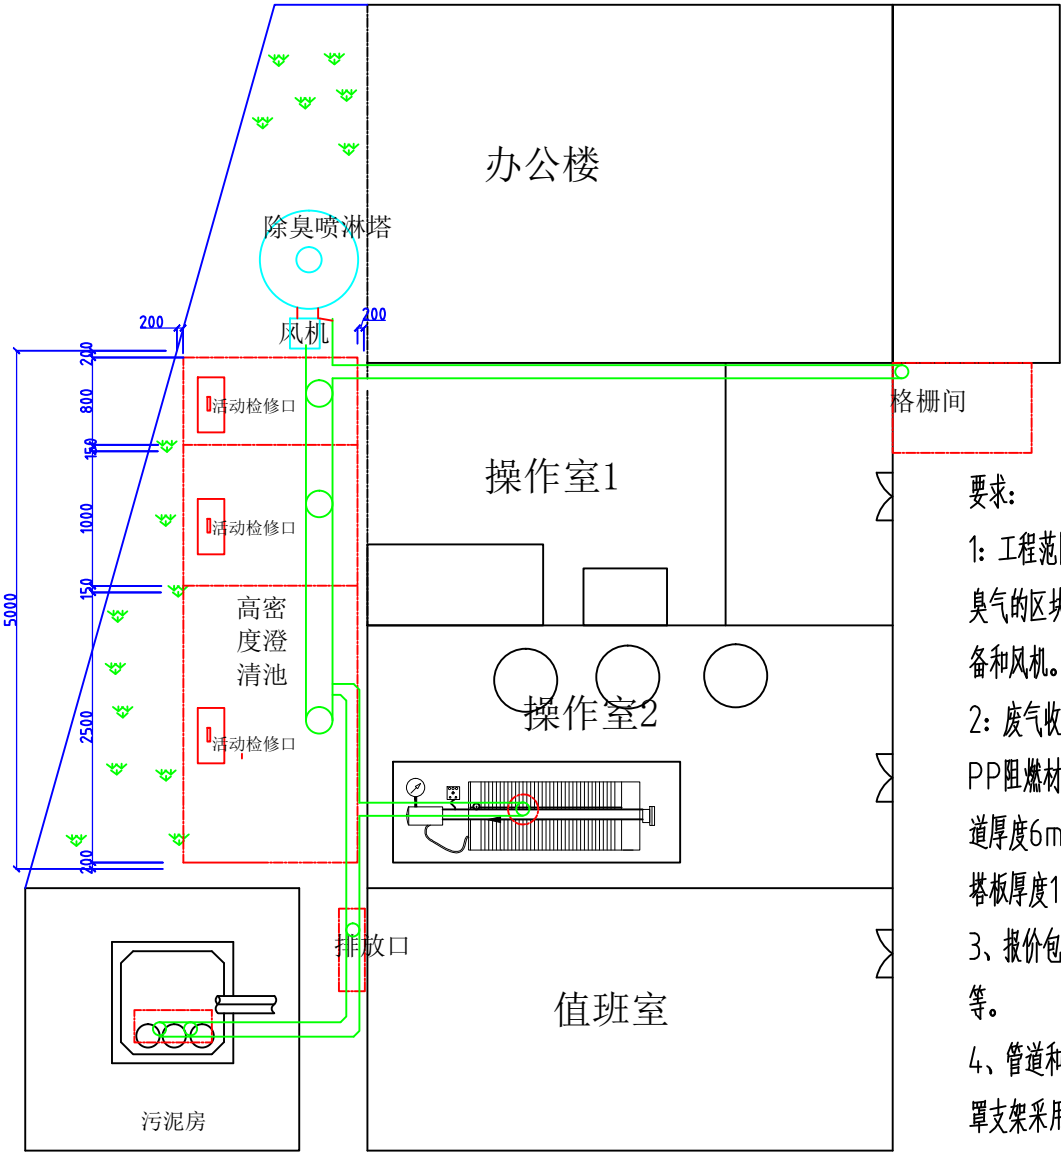

- 要求:
- 1: 工程范围--图中红色位置为需要密封收集臭气的区块, 绿色为收集管道, 青色为处理设备和风机。
 - 2: 废气收集管道、密封板和废气除臭塔采用PP阻燃材质, 比重0.91, 风机材质碳钢。管道厚度6mm, 密封板材质厚度6-8mm, 除臭塔板厚度12mm。
 - 3、报价包工包料、含税运、调试、运输、吊车等。
 - 4、管道和设备支架采用镀锌角钢, 密封收集罩支架采用不锈钢201, 厚度按照国标。
 - 5、工期: 10天左右